


Brannvesenet ønsker mulighet for oppstillingsplass ved brannhydranter og brannkummer, slik at dem kan frakte nødvendig utstyr nærmest mulig angrepspunkt.

Frå brannhydrant kan dem ta seg til nødvendig angrepspunkt til fots, det er da viktig med 1,2 meter fri bredde, og 2 meter fri høyde i en gate som ikke blir utsatt ved en brann i bygget. Dette gjelder også for evakuering av bygget.

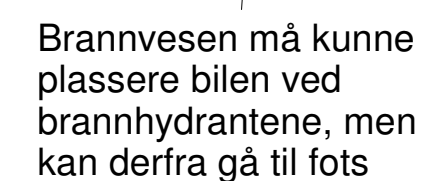

Norconsult 	Oppdragsnummer 52200577	Tegningsnummer F-20-01-01	Revisjon C0
---	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------